

**Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.
w Bukownie**

**TARYFA
DLA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ZGH „BOLESŁAW” S.A.**

**dla odbiorców przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej przedsiębiorstwa**

(obrót)

**obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku
do 31 grudnia 2022 roku**

**Zatwierdzona przez Zarząd
Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.
uchwałą nr 167/2021 z dnia 01.12.2021 r.**

Spis treści

1	Informacje ogólne	3
2	Definicje	4
3	Ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej	4
3.1	Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych.....	4
3.2	Strefy czasowe.....	6
3.3	Ogólne zasady rozliczania odbiorców.....	7
3.4	Zasady korygowania wystawionych faktur.....	8
4	Szczegółowe zasady rozliczeń za energię elektryczną	8
5	Tabele cen energii elektrycznej.....	9

1 Informacje ogólne

- 1.1 Niniejsza taryfa obowiązuje odbiorców obsługiwanych przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie, zwane dalej „Przedsiębiorstwem”
- 1.2 Taryfa zawiera rodzaje, wysokość oraz warunki stosowania:
 - a) grup taryfowych i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup;
 - b) ceny energii elektrycznej a także warunki ich stosowania;
- 1.3 Taryfa uwzględnia w szczególności postanowienia:
 - a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1873, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”;
 - b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019, poz. 503 z późniejszymi zmianami) zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”;
 - c) Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2021r. poz. 1917, z późniejszymi zmianami);
 - d) Ustawy z dnia 20 lutego 2015r o odnawialnych źródłach energii (DZ. U. z 2021r. poz. 1873 z późniejszymi zmianami);
 - e) Ustawy z dnia 20 maja 2016r o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021r poz. 2166 z późniejszymi zmianami).
- 1.4 Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie, zostały ustalone dla parametrów technicznych energii określonych w rozporządzeniu systemowym.
- 1.5 Taryfę stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami i podmiotami stosownie do zakresu świadczonych usług i zawartych umów.
- 1.6 Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego od energii elektrycznej. W odniesieniu do nich podatek VAT oraz podatek akcyzowy nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 1.7 Ceny i stawki określone w taryfie dotyczą energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek Odbiorcy. W związku z powyższym omawiane ceny zawierają koszty:
 - a) pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii albo uiszczenia opłaty zastępczej;
 - b) certyfikatów wynikających w ustawy 20 maja 2016r o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021r poz. 2166 z późniejszymi zmianami). tzw. „białe certyfikaty”;w obowiązkowym udziale wynikającym z treści w/w aktów prawnych oraz przepisów określonych dla sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
- 1.8 Przedstawione warunki handlowe sprzedaży energii elektrycznej zawarte w niniejszej ofercie skalkulowane zostały z uwzględnieniem istniejących na dzień złożenia oferty unormowań prawnych w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce oraz prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży energii elektrycznej. Określone ceny i stawki mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego unormowań wpływających na kalkulację ceny energii elektrycznej dla Klienta w przypadku:

a) zmian przepisów prawa mających wpływ na koszty obowiązkowego umorzenia świadectw pochodzenia energii odnawialnej oraz certyfikatów wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty” w ilości gwarantującej udział tych składników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla 2022 roku i lat następnych.

b) zmiany Ustawy o podatku akcyzowym w zakresie podmiotów zobowiązanych do zapłacenia akcyzy za energię elektryczną (stan prawny w zakresie podatku akcyzowego obowiązujący od dnia 1 marca 2009 roku (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1917, z późn. zm.) wyznacza Sprzedawcę jako płatnika zobowiązanego do odprowadzania podatku akcyzowego.

2 Definicje

Stosowane w taryfie pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w ustawie, rozporządzeniu taryfowym oraz rozporządzeniu systemowym.

Ponadto w taryfie używa się następujących pojęć:


- a. **okres rozliczeniowy** - okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej.
- b. **poziomy napięcie:**
 - średnie napięcie (SN) - napięcie znamionowe wyższe od 1 kV i niższe niż 110 kV
 - niskie napięcie (nN) - napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

3 Ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej

3.1 Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych

3.1.1 Odbiorcy za pobraną energię elektryczną rozliczani są według cen właściwych dla grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest wg kryteriów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego.

3.1.2 Ustala się następujący sposób konstrukcji symboli grup taryfowych:

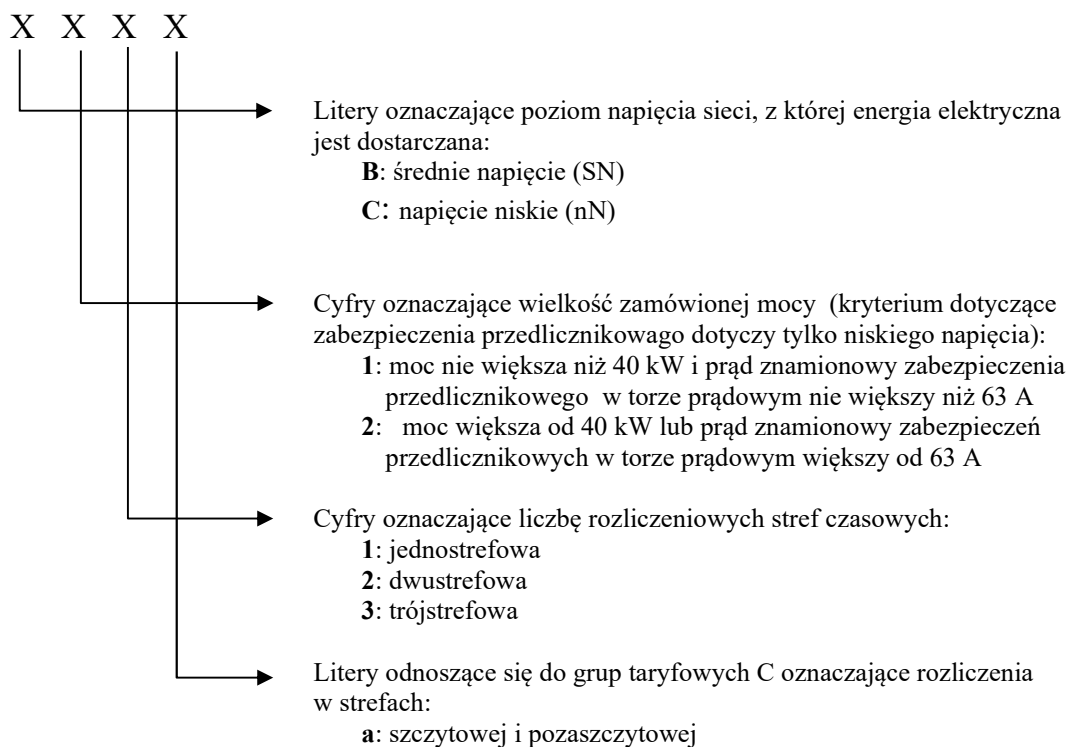

3.1.3 W oparciu o zasady podziału odbiorców określone w pkt. 3.1.2 ustala się następujące grupy taryfowe:

- a) dla odbiorców zasilanych z sieci SN – B23, B21,
- b) dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C12a i C11

3.1.4. Wybrana przez odbiorcę grupa taryfowa obowiązuje, co najmniej 12 miesięcy. Warunki zmiany grupy taryfowej określa umowa sprzedaży energii elektrycznej albo umowa kompleksowa. W przypadku, gdy odbiorca, zgodnie z przyjętą zasadą kwalifikacji odbiorców, może być zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej ma prawo wyboru jednej spośród tych grup.

3.1.5. Odbiorca pobierający energię z więcej niż jednego miejsca dostarczenia na tym samym poziomie napięcia w sytuacji, gdy służą one do zasilania jednego zespołu urządzeń, wybiera grupę taryfową jednakową dla wszystkich miejsc dostarczenia

3.1.6. Odbiorca, który pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczenia, położonych w sieci o różnych poziomach napięcia znamionowego, jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc.

3.2 Strefy czasowe

3.2.1 Dobowe strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej B23 są następujące:

Numer Strefy	Strefa doby	Pora roku	
		Lato (1 kwiecień – 30 wrzesień)	Zima (1 październik – 31 marzec)
1	2	3	4
1.	szczyt przedpołudniowy	7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰	7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰
2.	szczyt popołudniowy	19 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	16 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰
3.	pozostałe godziny doby	13 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰ 22 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	13 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰

3.2.2 Dobowe strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych C12a są następujące:

Miesiące	Strefy szczytowe	Strefy pozaszczytowe
styczeń	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
luty	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
marzec	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 18 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
kwiecień	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
maj	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 20 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
czerwiec	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 20 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
lipiec	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 20 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
sierpień	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 20 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
wrzesień	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
październik	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 18 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
listopad	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰
grudzień	8 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 16 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰	11 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ 21 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰

3.2.3 Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych w strefach czasowych określonych w punkcie 3.2.2 ustawia się według czasu zimowego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy zegary umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego.

3.3 Ogólne zasady rozliczania odbiorców

- 3.3.1 Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną przeprowadza się w okresach jednomiesięcznych dla wszystkich grup odbiorców.
- 3.3.2 Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną oraz za usługi dystrybucji energii elektrycznej w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, z uwzględnieniem sezonowości poboru energii elektrycznej i trendu poboru energii przez odbiorcę, w okresie ostatnich 2 lat.
- 3.3.3 Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 3.3.2, powstanie nadpłata lub niedopłata to:
- a) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalona na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu,
 - b) niedopłata doliczana jest do pierwszej faktury, wystawionej za najbliższy okres rozliczeniowy.
- 3.3.4 W rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi z własnych transformatorów pomiarów poboru mocy i zużycia energii elektrycznej dokonuje się po stronie górnego napięcia transformatora.

Jeżeli strony umowy uzgodnią zainstalowanie układów pomiarowo - rozliczeniowych po stronie dolnego napięcia, wielkość pobranej mocy i energii określa się na podstawie odczytów wskazań tych układów, powiększonych o wielkości strat mocy i energii w transformatorach. Straty mocy oraz energii oblicza się na podstawie wskazań, sprawdzonych i zaplombowanych przez Przedsiębiorstwo, urządzeń do pomiaru wielkości strat. W przypadku braku tych urządzeń wysokość strat określa umowa sprzedaży energii elektrycznej albo umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych albo umowa kompleksowa.

Jeśli dotychczasowe umowy nie zawierają postanowień w tym zakresie, do czasu ich zmiany, wielkość strat mocy i energii czynnej przyjmuje się w wysokości 3% mocy i energii czynnej wykazanej przez urządzenia pomiarowe a straty energii biernej w wysokości 10% ilości energii wykazanej przez urządzenia pomiarowo - rozliczeniowe.

- 3.3.5 Przy rozliczeniach odbiorców zasilanych po stronie dolnego napięcia transformatora, którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo, z zastosowaniem układów pomiarowo - rozliczeniowych zainstalowanych po stronie górnego napięcia transformatorów, straty mocy i energii elektrycznej w transformatorach, w wysokościach podanych w punkcie 3.3.4 odpowiednio odejmuje się.
- 3.3.6 W uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie są własnością Przedsiębiorstwa, w przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii występujących w tych liniach, odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powiększa się o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza się na podstawie wskazań urządzeń do ich pomiaru.
- W przypadku braku urządzeń do pomiaru strat, ilość pobranej przez odbiorcę energii czynnej na ich pokrycie określa się w umowie sprzedaży energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej w zależności od rodzaju, długości, przekroju i obciążenia linii.
- 3.3.7 W przypadku, gdy układ pomiarowo – rozliczeniowy, zainstalowany w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej, rejestruje straty energii elektrycznej występujące w liniach będących własnością Przedsiębiorstwa to odczyty wskazań

układu pomiarowo – rozliczeniowego pomniejsza się na zasadach określonych w punkcie 3.3.6.

- 3.3.8 W przypadku - trwającej dłużej niż jeden okres rozliczeniowy - niesprawności elementu układu pomiarowo - rozliczeniowego, będącego własnością odbiorcy, który uniemożliwia określenie ilości pobranej energii w strefach, do rozliczeń stosuje się ceny i stawki opłat z grupy taryfowej wg, której możliwe jest dokonywanie rozliczeń w oparciu o sprawne urządzenia pomiarowe.
- 3.3.9 W przypadku uszkodzenia, o którym mowa w pkt 3.3.8, trwającego krócej niż jeden okres rozliczeniowy lub w przypadku uszkodzenia elementu układu pomiarowo - rozliczeniowego będącego własnością Przedsiębiorstwa, ilość energii pobranej w poszczególnych strefach czasowych doby ustala się na podstawie proporcji odniesionych do zużycia w tych strefach w porównywalnym okresie rozliczeniowym.

3.4 Zasady korygowania wystawionych faktur

- 3.4.1 W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, Przedsiębiorstwo dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.
- 3.4.2 Korekta faktury w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w pkt 3.4.1, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy.
- 3.4.3 Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur jest wielkość błędu wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego.
- 3.4.4 Jeżeli określenie błędu, o którym mowa w pkt 3.4.3 nie jest możliwe, podstawę do obliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazywanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. Przy ustalaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru energii elektrycznej.
- 3.4.5 Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie okresu poprzedniego podstawą ustalenia korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
- 3.4.6 Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu.

4 Szczegółowe zasady rozliczeń za energię elektryczną

- 4.1 Opłatę za pobraną energię elektryczną w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn ilości sprzedanej energii w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo – rozliczeniowym i ceny energii w danej grupie taryfowej.

5 Tabele cen energii elektrycznej

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ	GRUPA TARYFOWA	
	B23	B21
OBRÓT		
Cena za energię elektryczną w zł/MWh:		
- całodobowa		448,74
- szczyt przedpołudniowy	566,47	
- szczyt popołudniowy	687,47	
- pozostałe godziny	351,90	

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ	GRUPA TARYFOWA	
	C21	C12a
OBRÓT		
Cena za energię elektryczną w zł/kWh:		
- całodobowa	0,4487	
- szczyt		0,4825
- pozaszczyt		0,2754

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ	GRUPA TARYFOWA	
	C11	
OBRÓT		
Cena za energię elektryczną w zł/kWh:		
- całodobowa	0,4487	